




BISMO RENSEANLEGG

Levert av Sterner BioTek AS • Ferdigstilt 2016

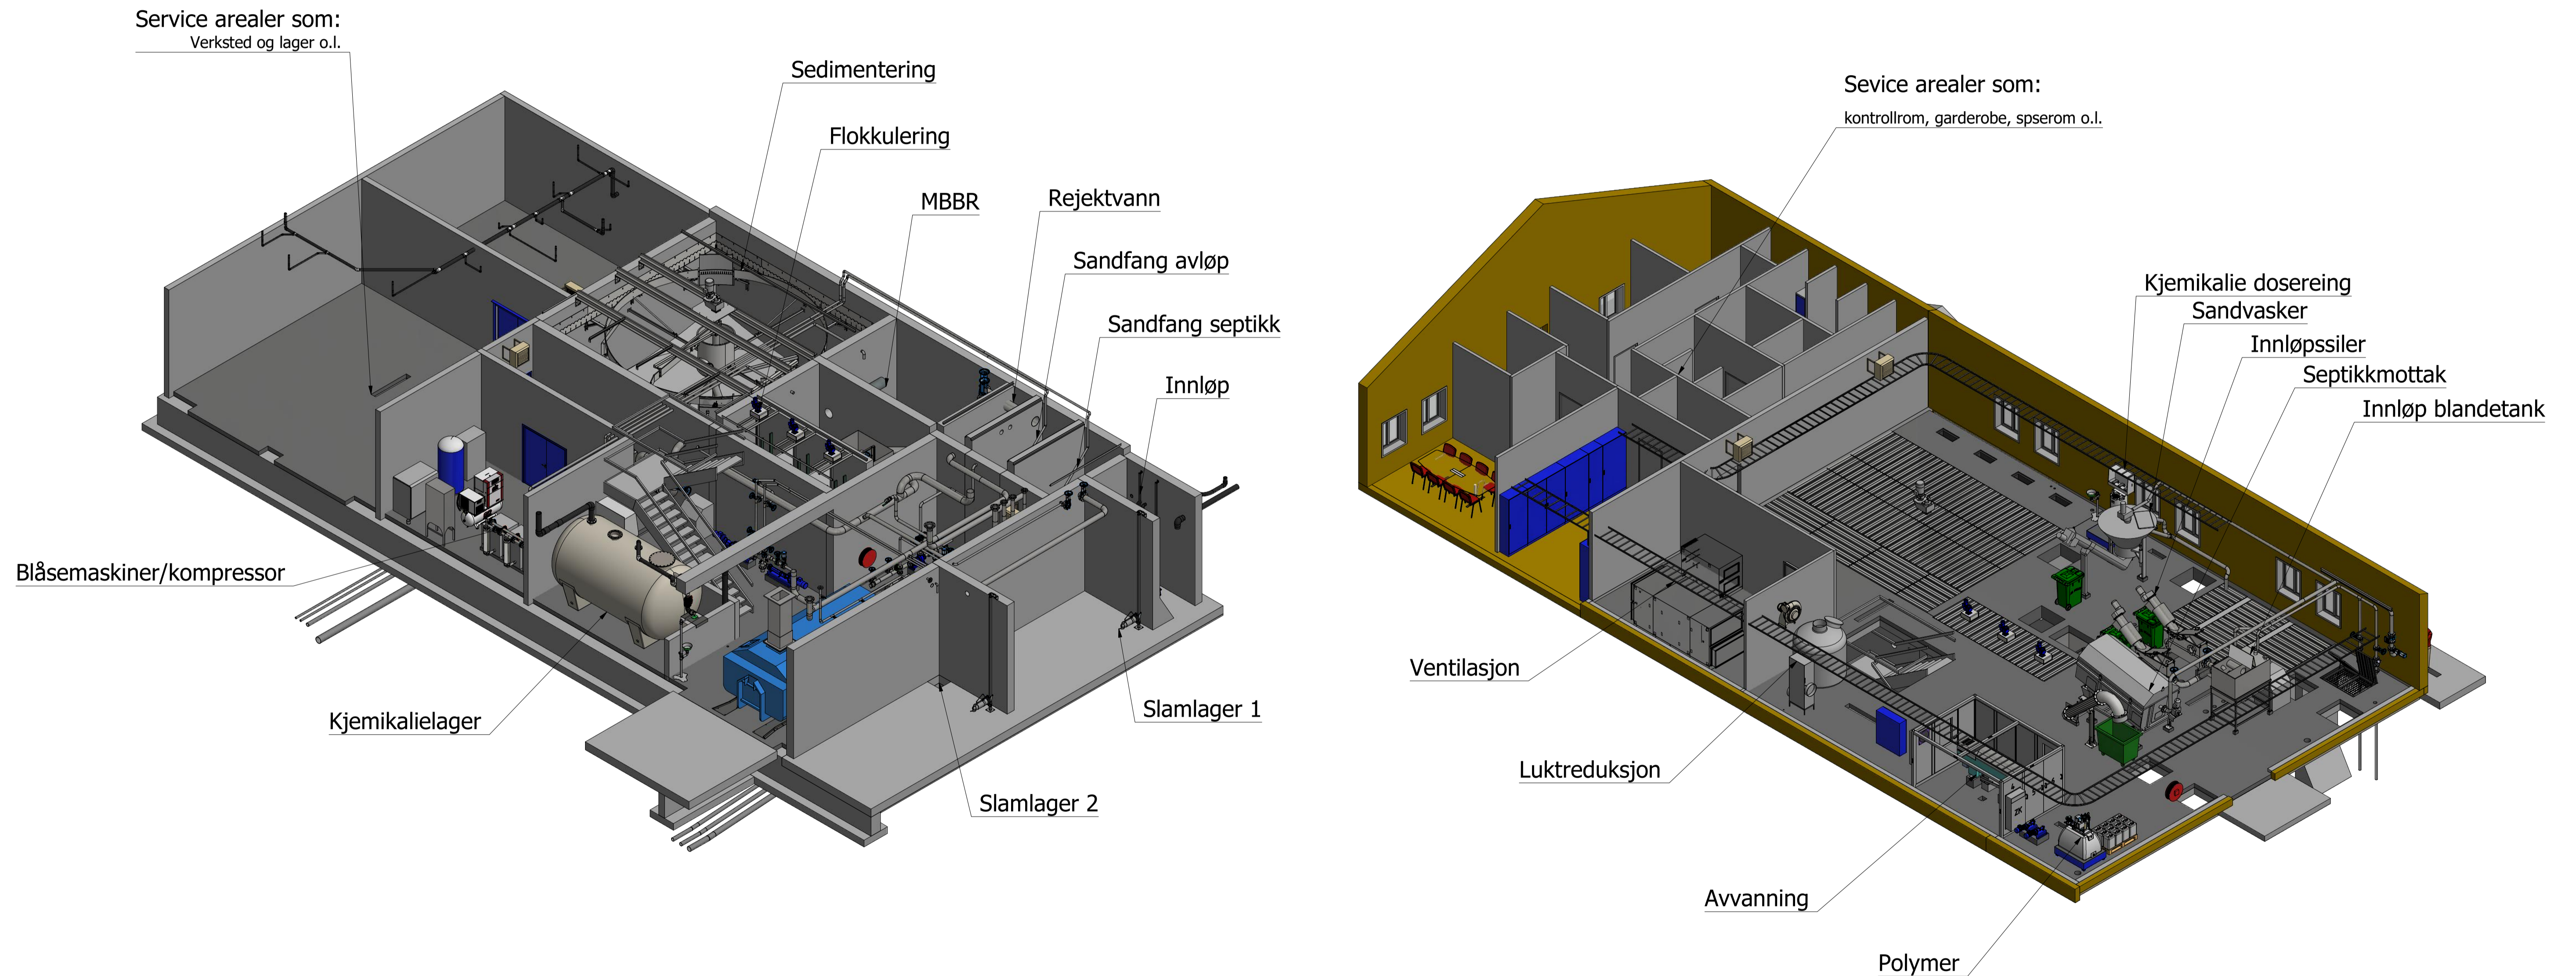

HOVEDKONTOR OSLO
Anolitveien 16
Postboks 3534, 1402 SKI

Tlf. 64 85 94 20
post@sterner.no
www.sterner.no

AVDELINGSKONTOR VEST
Stamsneset 100 a
5252 Søreidgrend

STERNER BIOTEK AS
Vipeveien 51
3917 Porsgrunn

AVDELINGSKONTOR NORD
Lufthavnveien 16
Pd 464, 8376 Leknes

Tlf. 64 85 94 20

Tlf. 64 85 94 20

Tlf. 64 85 94 20

Dimensjoneringsgrunnlag

Antall Pe	1600 PE
Q_{dim}	42 m ³ /h
$Q_{Maks dim}$	84 m ³ /h

Rensekrav

BOD ₅	70 % eller < 25 mg/l
COD	75 % eller < 125 mg/l
P	90 % reduksjon